

Guide för små avloppsanläggningar



**VARBERGS
KOMMUN**

Enskild avloppsanläggning

Om du inte kan ansluta till det kommunala avlopps-nätet måste du rena avloppsvattnet i en så kallad enskild avloppsanläggning.

På avloppsguiden.se hittar du mycket information om små avloppsanläggningar.

Ansökan sker via e-tjänst, se kommunens hemsida, varberg.se, eller via ansökningsblanketter som finns att hämta på varberg.se, sökord *ansökan avlopp*.

Avloppsvattnet från hushåll innehåller bakterier, virus, läkemedelsrester, miljögifter och näringsämnen. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena grundvattnet, dricksvattenbrunnar, påverka badvatten-kvaliteten samt orsaka övergödning i våra vattendrag. Det är därför viktigt att avloppsanläggningen är anlagd på rätt sätt och på en lämplig plats. En avloppsanläggning måste även skötas och underhållas för att den ska fungera och rena avloppsvatten.

Krav på rening

Utsläpp av avloppsvatten regleras i miljölagstiftningen. Enligt lagstiftningen ska avloppsvatten renas eller tas om hand så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. Sedan 1969 har det i Sverige ställts krav på längre gående rening än enbart slamavskiljning. Kraven som ställs gäller reningsgraden som anläggningen ska uppnå, inte vilken teknisk lösning som ska användas. Avloppsanläggningen ska anläggas av en sakkunnig person.

För varje anläggning avgör miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om det

på den aktuella platsen krävs rening anpassad till normal eller hög skydds-nivå. För en avloppsanläggning i ett område med hög skydds-nivå gäller högre krav på reningsgraden. Avloppsanläggningar bör också möjliggöra återvinning av de näringsämnen som finns i hushålls-spillvattnet. Återvinning underlättas om käll-sorterande system anläggs.

Ansök om tillstånd

För att få anlägga en avloppsanläggning med en ansluten vattentoalett måste du först ha ett tillstånd enligt miljölagstiftningen. Tillstånd söks hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och gäller för både anläggandet och driften av anläggningen. För att underlätta handläggningen av ärendet är det viktigt att ansökan är komplett. Miljö- och hälsoskydds-förvaltningen tar ut en avgift för handläggningen av ansökan.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ska kontaktas i god tid innan anläggandet av en enskild avloppsanläggning påbörjas. Handläggningen av ditt ärende underlättas om det finns en kontinuerlig dialog mellan dig och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Observera att det är du som sökande som ansvarar för att ta fram och bifoga de dokument och handlingar som krävs. Se hela ärendegången i flödesschemat på nästa sida.

Om du påbörjar arbetet med en avloppsanläggning, eller installerar en anläggning utan tillstånd, riskerar du förbud att använda avlopps-anläggningen eller krav på att ändra den. Du kommer dessutom att krävas på en miljösanktionsavgift på upp till 5 000 kronor oavsett anläggningens lämplighet.


Information och skötselråd för din avloppsanläggning

- Tillskottsvatten, till exempel dränerings- eller dagvatten, ska samlas upp i separat ledning och släppas ut i mark eller dike. Tillskottsvatten får inte ledas till avloppsanläggningen eller på annat sätt belasta den.
- Om stora badkar ska anslutas till anläggningen måste hänsyn till detta tas vid dimensioneringen av anläggningen.
- Utomhuspooler får inte anslutas till avlopps-anläggningen.
- Fosfor bidrar till övergödning av våra sjöar, vattendrag och hav men begränsar även livs-längden på enskilda avloppsanläggningar. Höga fosforhalter förekommer främst i tvättmedel, diskmaskinsmedel samt enstaka grovrengörings-medel. Fosfatfria och i övrigt anpassade tvätt- och rengöringsmedel bör användas.
- Kemikalier (olja, färgrester, Läkemedel m.m.) som kan skada anläggningens biologiska funktion bör inte spolask ner i vask eller toalett.

Så här går det till att ansöka om ny avloppsanläggning

Det här ska du som ansöker göra:

Det här gör miljö- och hälsoskyddsförvaltningen:

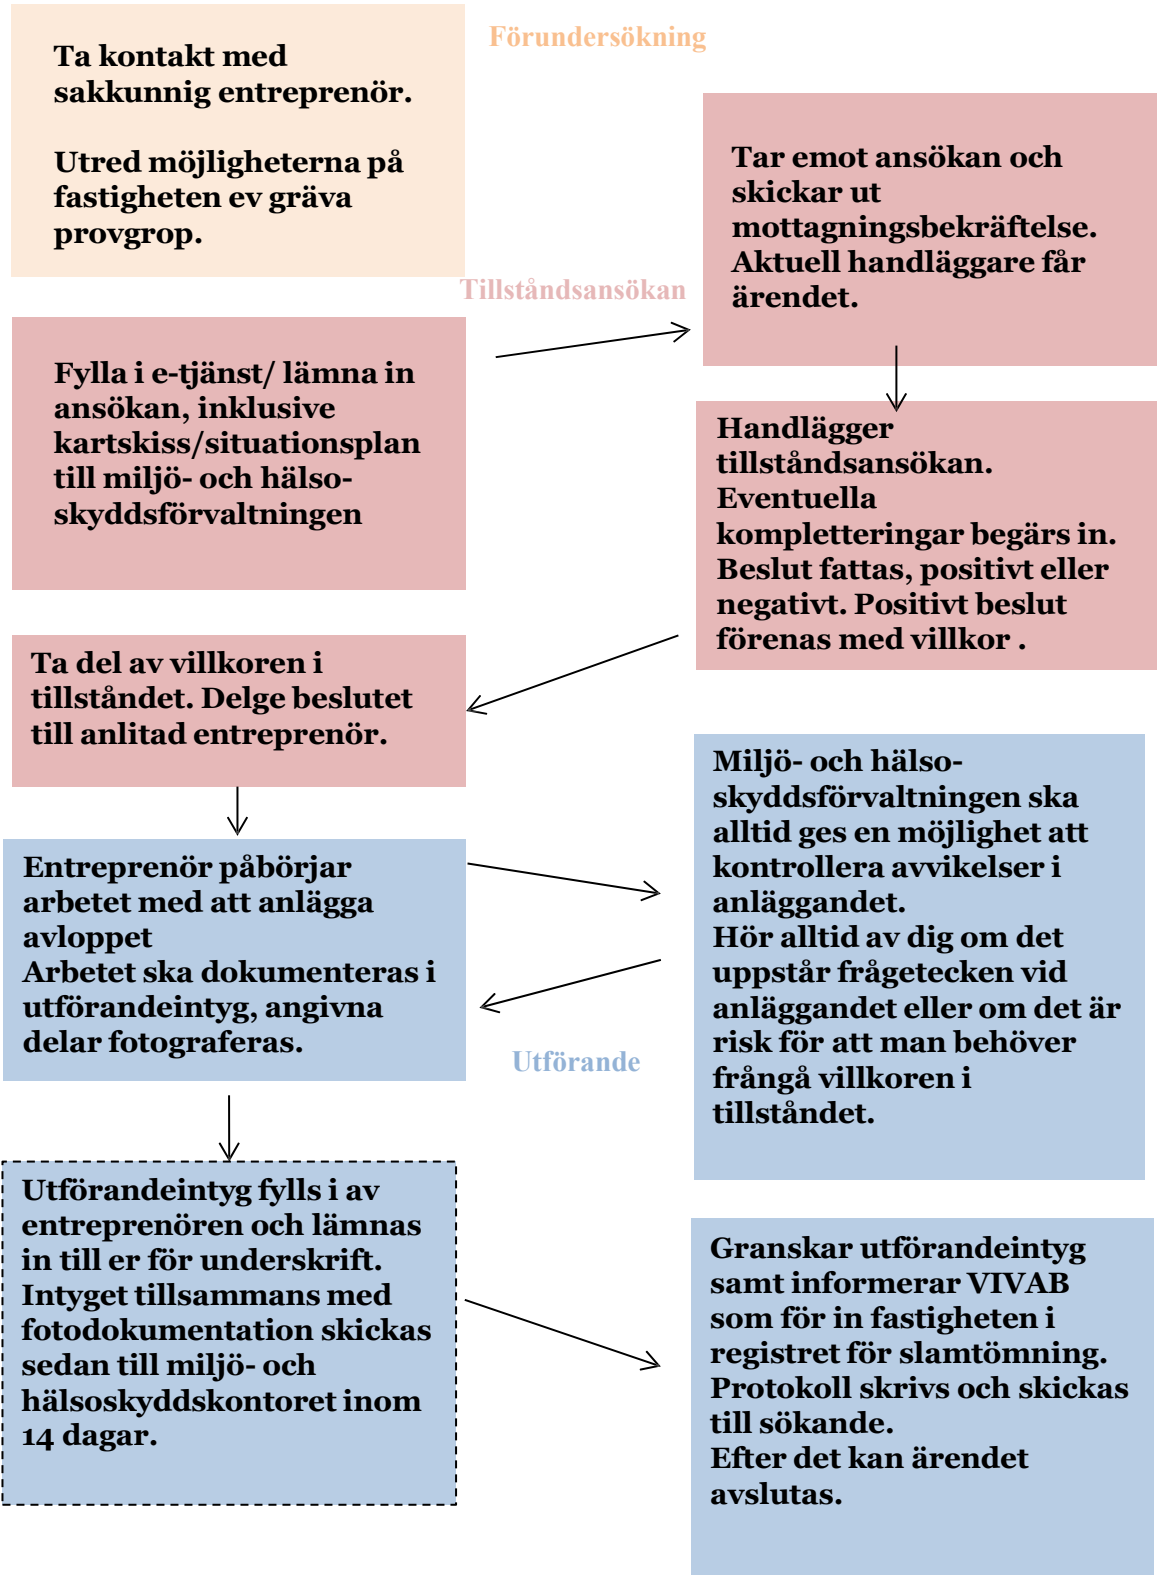

Vi vill göra er uppmärksamma på att:

Slamavskiljaren/tanken ska vara placerad så att den är lättillgänglig för slambilen samt att det ska vara fritt från föremål som slangen kan fastna i, då slangen rör sig under arbete.

Slamavskiljaren får inte ha lock som är tyngre än 15 kg, alternativt 35 kg om det kan dras åt sidan utan att lyftas. Lättare och barnsäkert alternativ finns i plast, glasfiber och plåt.

För mer information vänd er till VIVAB som har det övergripande ansvaret för slamtömning i kommunen.

Ordlista för små avloppsanläggningar

- Avloppsanläggning Samtliga delar i en konstruktion för behandling av hushållsspillvatten
- Små avloppsanläggningar Avloppsanläggningar dimensionerade för upp till och med 200 personer.
- Avloppsvatten Spillvatten från bostäder och serviceinrättningar som till övervägande del utgörs av toalettvatten och/eller BDT-vatten
- BDT-vatten Bad/dusch-, disk- och tvättavloppsvatten från hushåll.
- Källsorterande system System där urin och/eller avföring vid toaletten avskiljs från BDT-avloppsvatten och sedan samlas upp.
- Näringsämnen Växtnäringsämnen såsom fosfor, kväve och kalium
- Recipient Mottagare av utsläppen från en avloppsanläggning, exempelvis vatten- drag, sjö eller grundvatten.
- Skyddsnivå Beroende på recipientens känslighet krävs olika grad av rening.
- Sakkunnig Är den som genom utbildning, erfarenhet eller på annat sätt fått tillräckligt med kunskap för att utföra den aktuella uppgiften.
- Tillskottsvatten Dag-, backspolning- och dräneringsvatten samt därmed jämförbart vatten
- Miljölagstiftning Miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Här hittar du mer information

På webbplatsen: www.avloppsguiden.se finns mycket information om hela processen kring små avlopps-anläggningar, från planering till inköp av produkter och tjänster. På webbplatsen finns också listor på diplomerade entreprenörer som du kan ta kontakt med.

På Svenska Naturskyddsföreningens webbplats: www.naturskyddsforeningen.se, finns information om hushållskemikaliers innehåll och om vilken inverkan de har på miljön.